



LEGENDA	
Simb. 2D	Descrição
	SPE - Extintor PQS - 4 Kg - 2-A 20-BC
	SPE - Extintor CO2 - 4 Kg
	Piso Antiderrapante Incombustível - PAI
	SAL - Placa de saída Luminosa autônoma - com ou sem seta - fixação em parede ou teto
	SAL - Placa de saída Fotoluminescente - com ou sem seta - fixação em parede ou teto
	SIE - Luminária de Emergência - 30 Leds ou Similar Mín. 100 Luméns
	SIE - Bloco autônomo - 02 Faróis Leds ou Similar Mín. 1000 Luméns
	Hidrante Tipo III - Mangueira Ø 1 1/2" - Esguicho Ø 1/2"
	Hidrante de recalque em abrigo
	Central de Alarme do tipo Convencional
	Acionador de alarme com sinalizador visual e sonoro
	Parede com TRRF mínimo de 120 minutos - Conf. IN014
	Cobrimento da mangueira de Hidrante
	Tubulação SADI - PVC antichama - Ø Conf. Esquema Vertical
	Caminhamento máximo para saída de emergência
	PE-XX Planta de Emergência - Instalada h.: 170 cm



1	Lançamento inicial	05/2023	RAFAEL WS
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

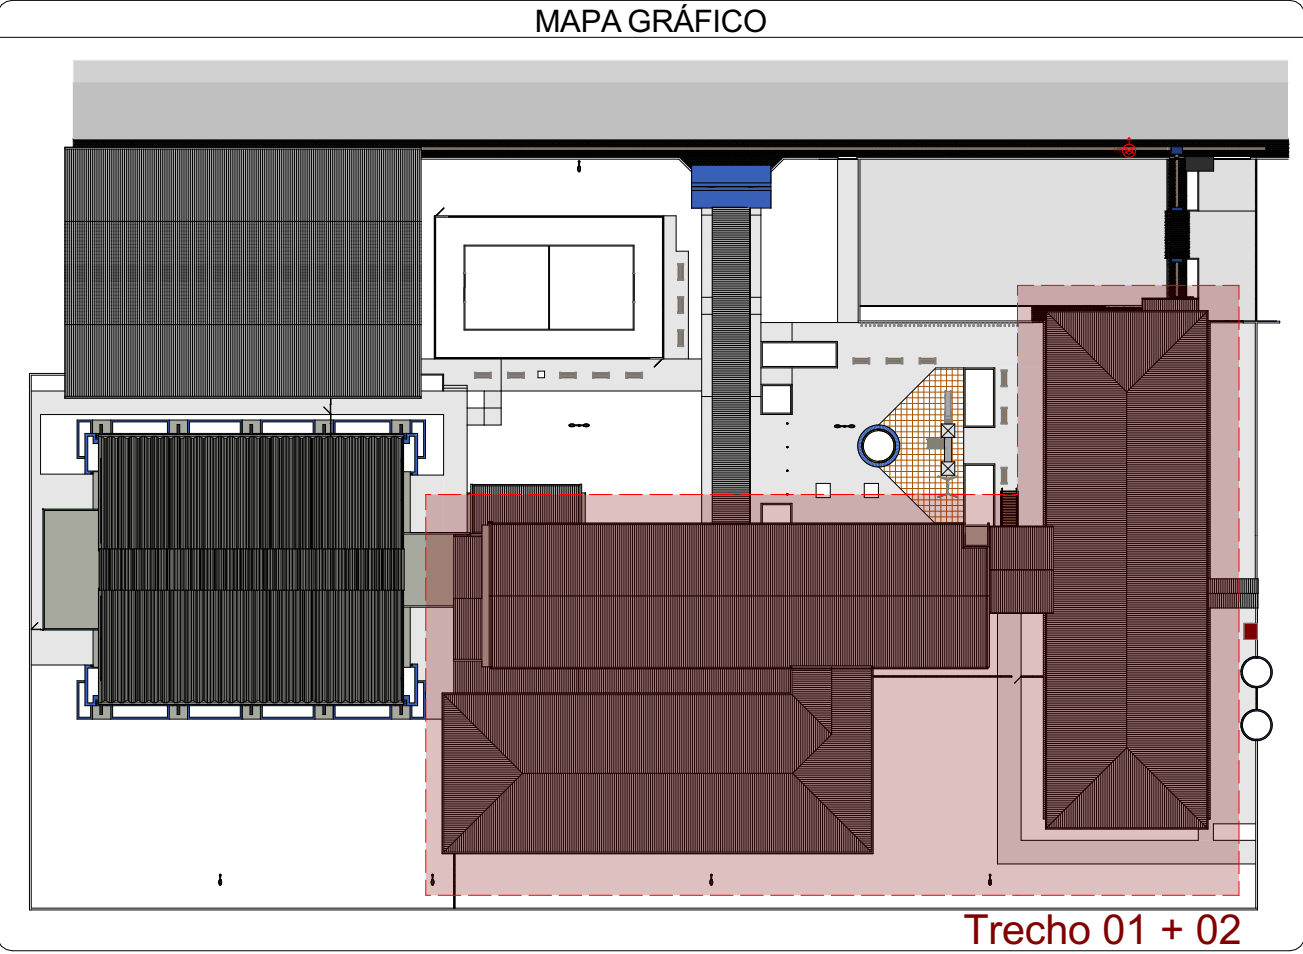

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código
169-2023

Data
05/2023

Desenho
Rafael WS

Projeto
PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO -E2

Endereço
Rua Angelina, 598 - Bairro: Municípios.

Projeto
PCI

Folha
08/16

Conteúdo da Folha
Planta de Cobertura Blocos A, B e C

Responsável Técnico
Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA/SC 983.243-9

REFORMA CAIC AYRTON SENNA DA SILVA