



NOTA: USAR SILICONE NA IMPERMEABILIZAÇÃO DAS PERFURAÇÕES


CAPTAÇÃO COM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO SEM ESCALA

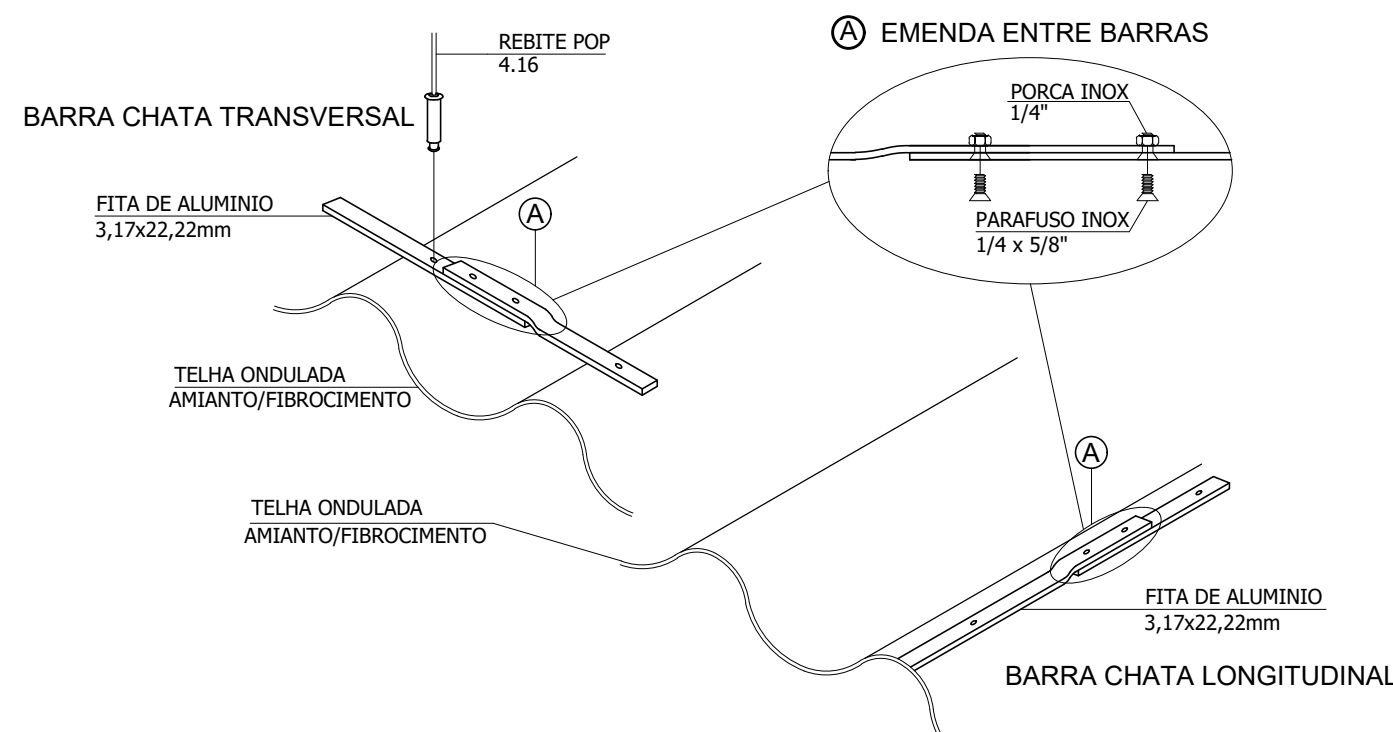


FIXAÇÃO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO EM TELHAS DE AMIANTO/FIBROCIMENTO SEM ESCALA

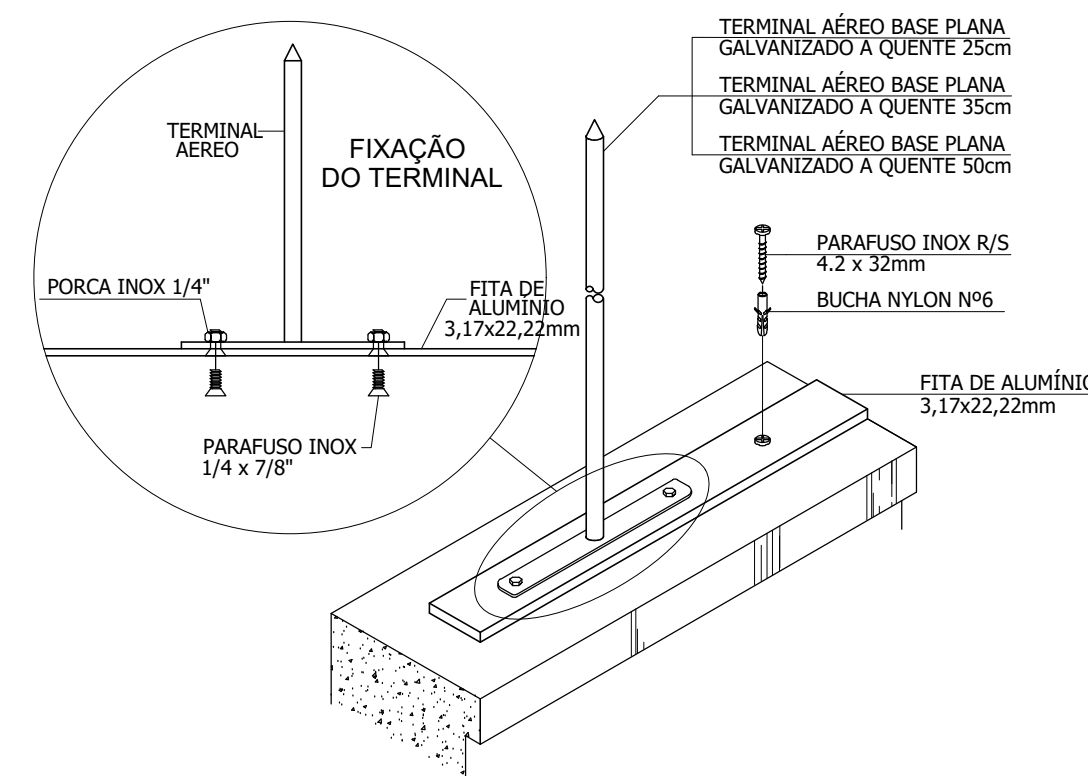

TERMINAL AÉREO CAPTOR FIXADO EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO SEM ESCALA

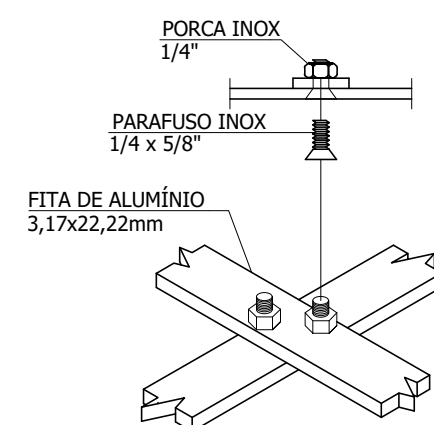


CRUZAMENTO ENTRE BARRAS DE ALUMÍNIO SEM ESCALA

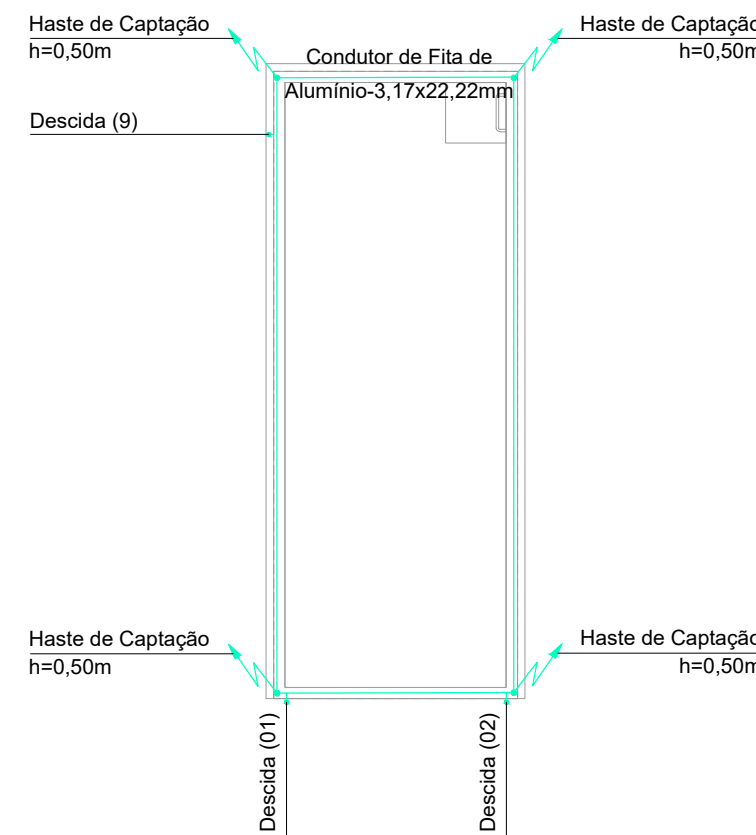


PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIOS
ESCALA 1:100

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	Condutor de aterramento - cobre nú #50mm2
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm (desvio pelo teto)
	Caixa de inspeção padrão com haste cooperweld cobreada em alta camada (254 microns) - Ø5/8" x 2,40m
	Haste de captação

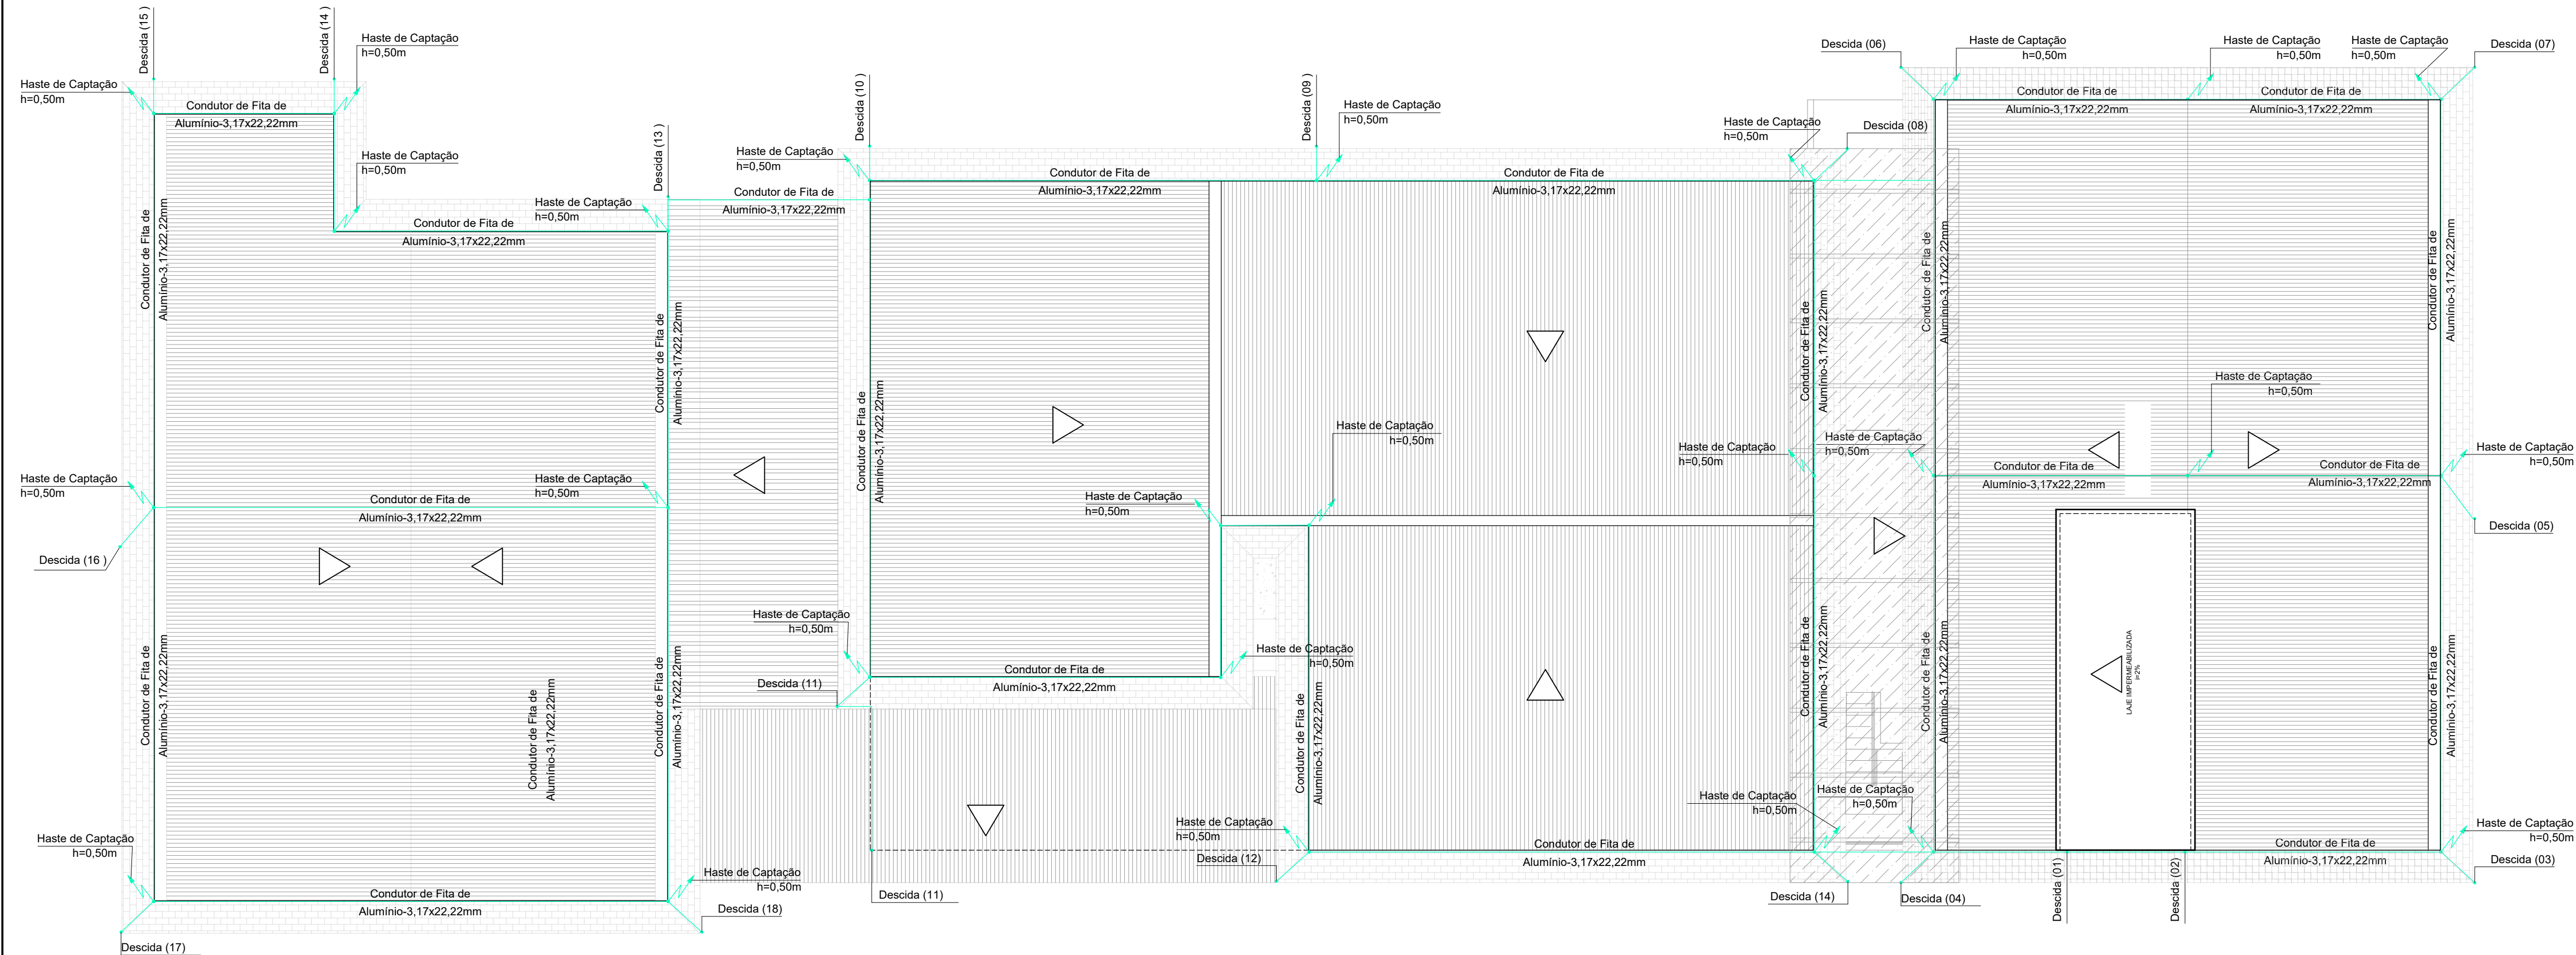

PLANTA BAIXA - COBERTURA
ESCALA 1:100

0	Emissão Inicial	01/2022	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
<div><div>ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0 www.amfri.org.br engenhar@amfri.org.br amfri@amfri.org.br</div></div>			
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú Estado de Santa Catarina			
Código	0122		
AMPLIAÇÃO DO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA			
Data	Projeto		Conteúdo da Folha
Janeiro/2022	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		Planta baixa Escola - Cobertura - Cobertura do Reservatório
Desenho	Endereço		
A. Frainer	Av. Hermógenes Assis Feijó - S/N Bairro: São Judas Tadeu		
Projeto	Prefeitura Municipal		Responsável Técnico
SPDA			
Folha	Fabricio José Satiro de Oliveira Prefeito Municipal		Rafael Calistro Borba Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9
03/03			