




LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	Condutor de aterramento - cobre nú #50mm2
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm (desvio pelo teto)
	Caixa de inspeção padrão com haste cooperweld cobreada em alta camada (254 microns) - Ø5/8" x 2,40m
	Haste de captação

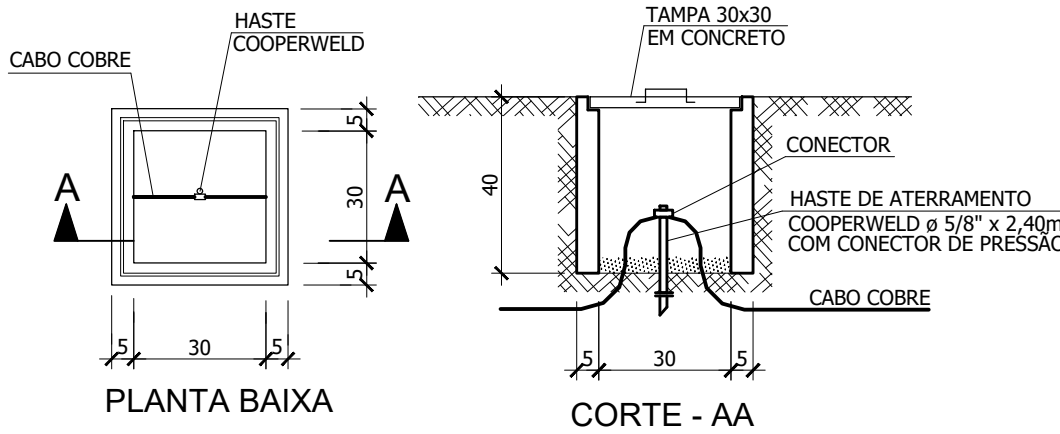


CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO SEM ESCALA

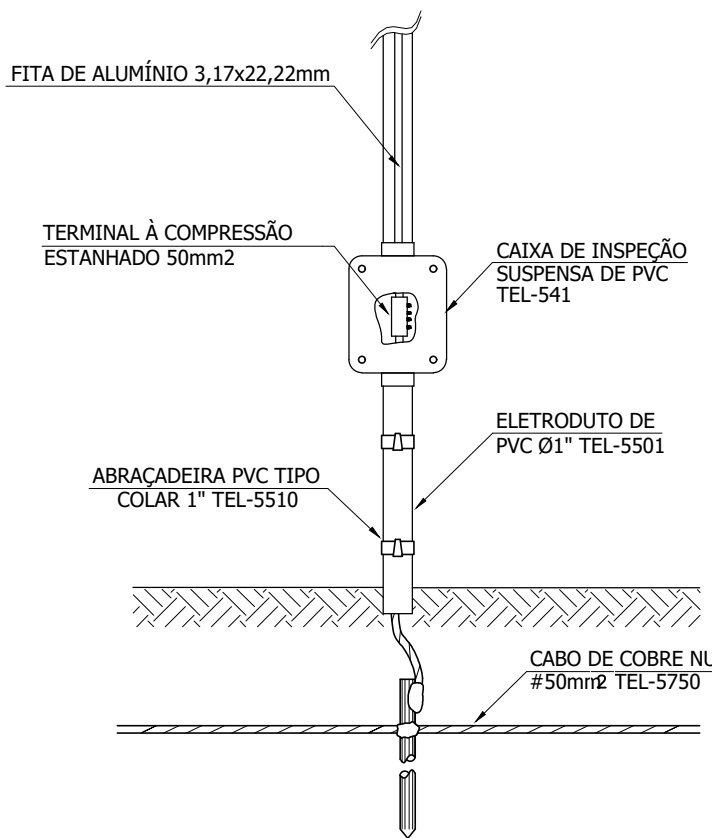

DETALHE DA JUNÇÃO ENTRE DESCIDA E ATERRAMENTO SEM ESCALA

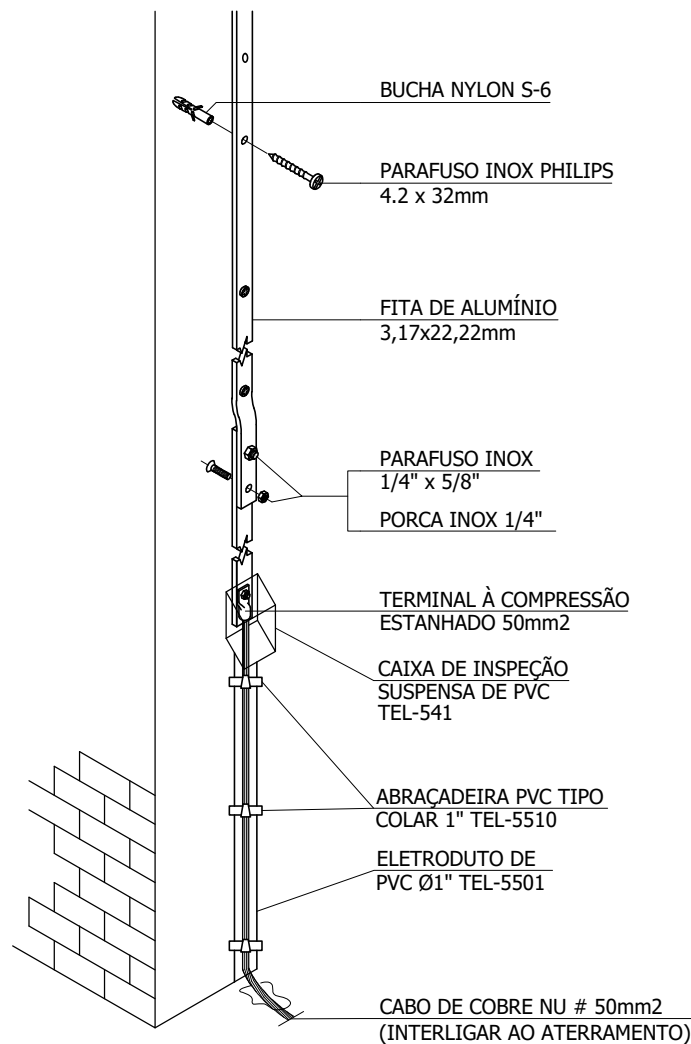

DESCIDA APARENTE COM BARRA CHATA CAPTAÇÃO DE CABO AO ATERRAMENTO SEM ESCALA

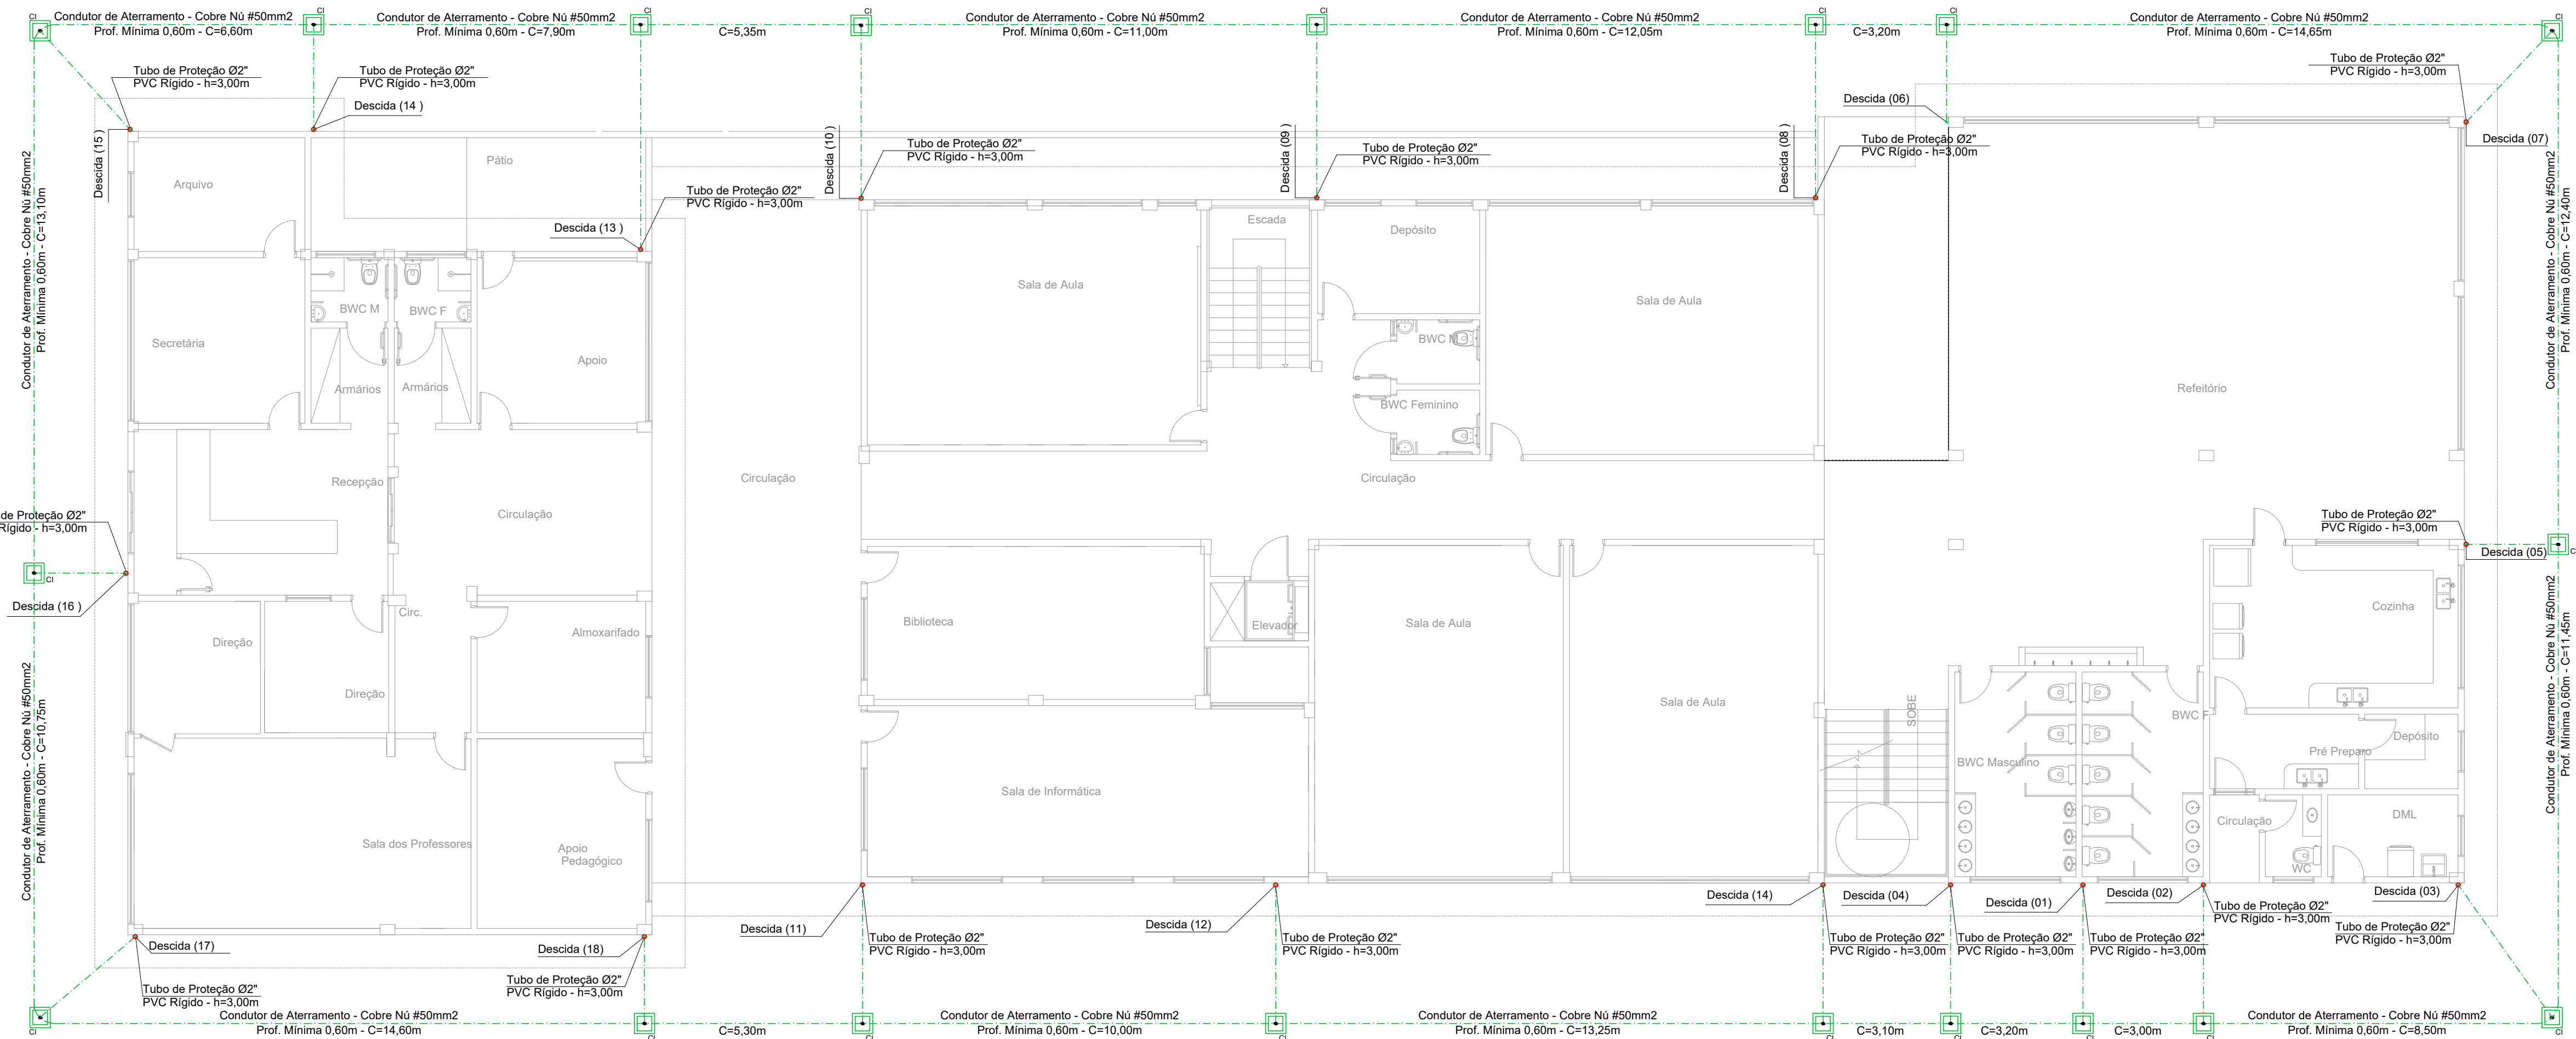

PLANTA PAVIMENTO TÉRREO ESCALA 1:100

0	Emissão Inicial	01/2022	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código	0122	AMPLIAÇÃO DO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA
Data	Janeiro/2022	Projeto
Desenho	A. Frainer	PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
Projeto	SPDA	Endereço
Folha	01/03	Av. Hermógenes Assis Feijó - S/N Bairro: São Judas Tadeu
Responsável Técnico	Fabricio José Satiro de Oliveira Prefeito Municipal	Planta baixa Escola - Cobertura - Cobertura do Reservatório
	Rafael Calistro Borba Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9	