




SITUAÇÃO SEM ESCALA

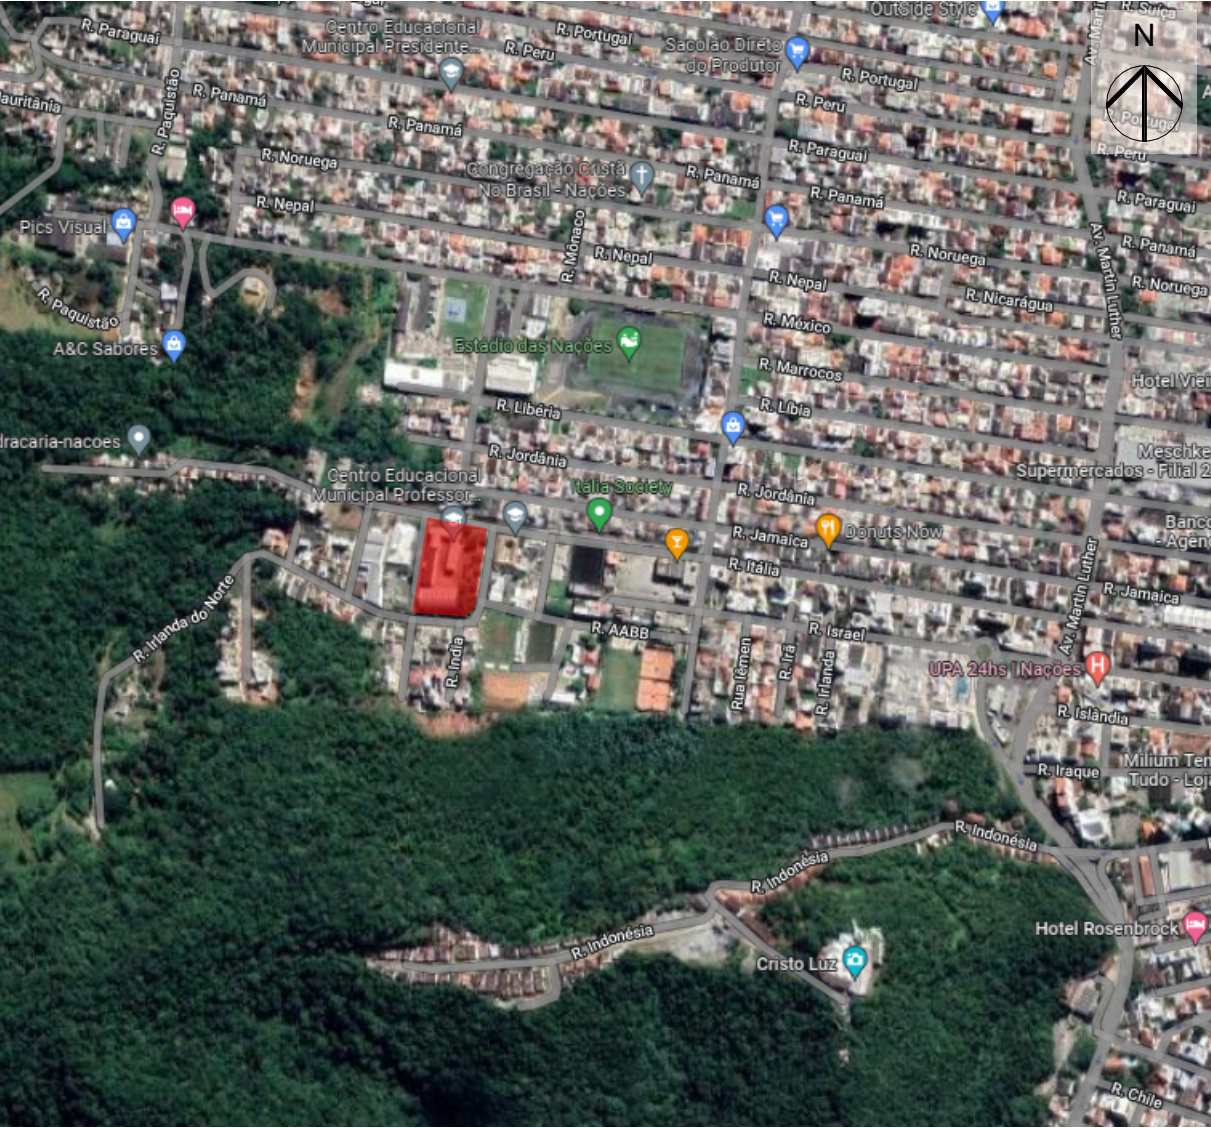

LOCALIZAÇÃO SEM ESCALA

"Qualquer alteração nos sistemas ou na edificação dependerá de prévia apreciação por parte do Corpo de Bombeiros"

"O Sistema de Iluminação de Emergência deverá ser dotado de dispositivo de proteção (Disjuntor) próprio, dimensionado e instalado no quadro geral da edificação com sua respectiva identificação, a fim de tornar possível a realização de eventuais testes de funcionamento"

"Nas rotas de fuga horizontais e verticais do imóvel (circulação, corredores, hall, escadas, rampas, etc.), a iluminação convencional deve ter acionamento automático com o uso de sensor de presença";

"Qualquer alteração no projeto sem anuência do projetista será de responsabilidade do executor"

"Este documento integra um conjunto de projetos necessários para a construção da edificação, dessa forma todos deverão estar em posse do executor durante as varias etapas da obra."

"A execução da obra deverá atentar e prezonizar a utilização de materiais e revestimentos conforme a IN018/DAT/CBMSC; Os vidros em paredes deverão seguir o que preconiza os Artigos 23 e 24 da IN018/DAT/CBMSC"

"O projetista estrutural deverá atentar ao Tempo Requerido de Resistência ao Fogo da edificação, garantindo para esta um **TRRF mínimo de 30 minutos**, conforme NBR 14432:2001 - Exigência de Resistência ao Fogo de Elementos Construtivos de Edificação e Instrução Normativa 14 - Compartimentação, tempo de resistencia ao fogo e isolamento de risco. Vale salientar que em alguns pontos, expressos em projeto, o TRRF pode ser majorado em função de algum risco especial. "

"O projeto foi concebido e dimensionado para garantir a segurança da edificação levando em conta seus limites territoriais expressos na matricula do terreno. Nos eximimos de quaisquer problemas futuros com base em ações de terceiros alheios a esta unidade territorial"

"As instalações elétricas seguirão o que é expresso na Instrução Normativa 19/DAT/CBMSC em absoluto no que competir a esta edificação"

QUADRO ESTATÍSTICO:			
ÁREA EXISTENTE: 4.600,28 m²		ÁREA DO TERRENO: 8.389,10 m²	
ÁREA A AMPLIAR: 358,51 m²		TAXA DE OCUPAÇÃO: 36,66%	
ÁREA TOTAL: 4.958,79 m²		Observação: Mat. do Imóvel- nº 11589 (1º Registro de Imóveis)	

01	Emissão inicial	08/2022	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código	0622			REFORMA E AMPLIAÇÃO CEM PROF. ANTÔNIO LUCIO	
Data	08/2022	Projeto	Preventivo de Incêndio	Conteúdo da Folha Implantação, Localização, Situação	
Desenho	Gabriela	Endereço	Rua Itália, 977. Bairro Nações		
Projeto	PCI	Prefeitura Municipal		Responsável Técnico	
Folha	01/05	Fabricio José Satiro de Oliveira Prefeito Municipal			
		Rafael Calistro Borba Engenheiro Civil - CREA/SC 093.243-9			