
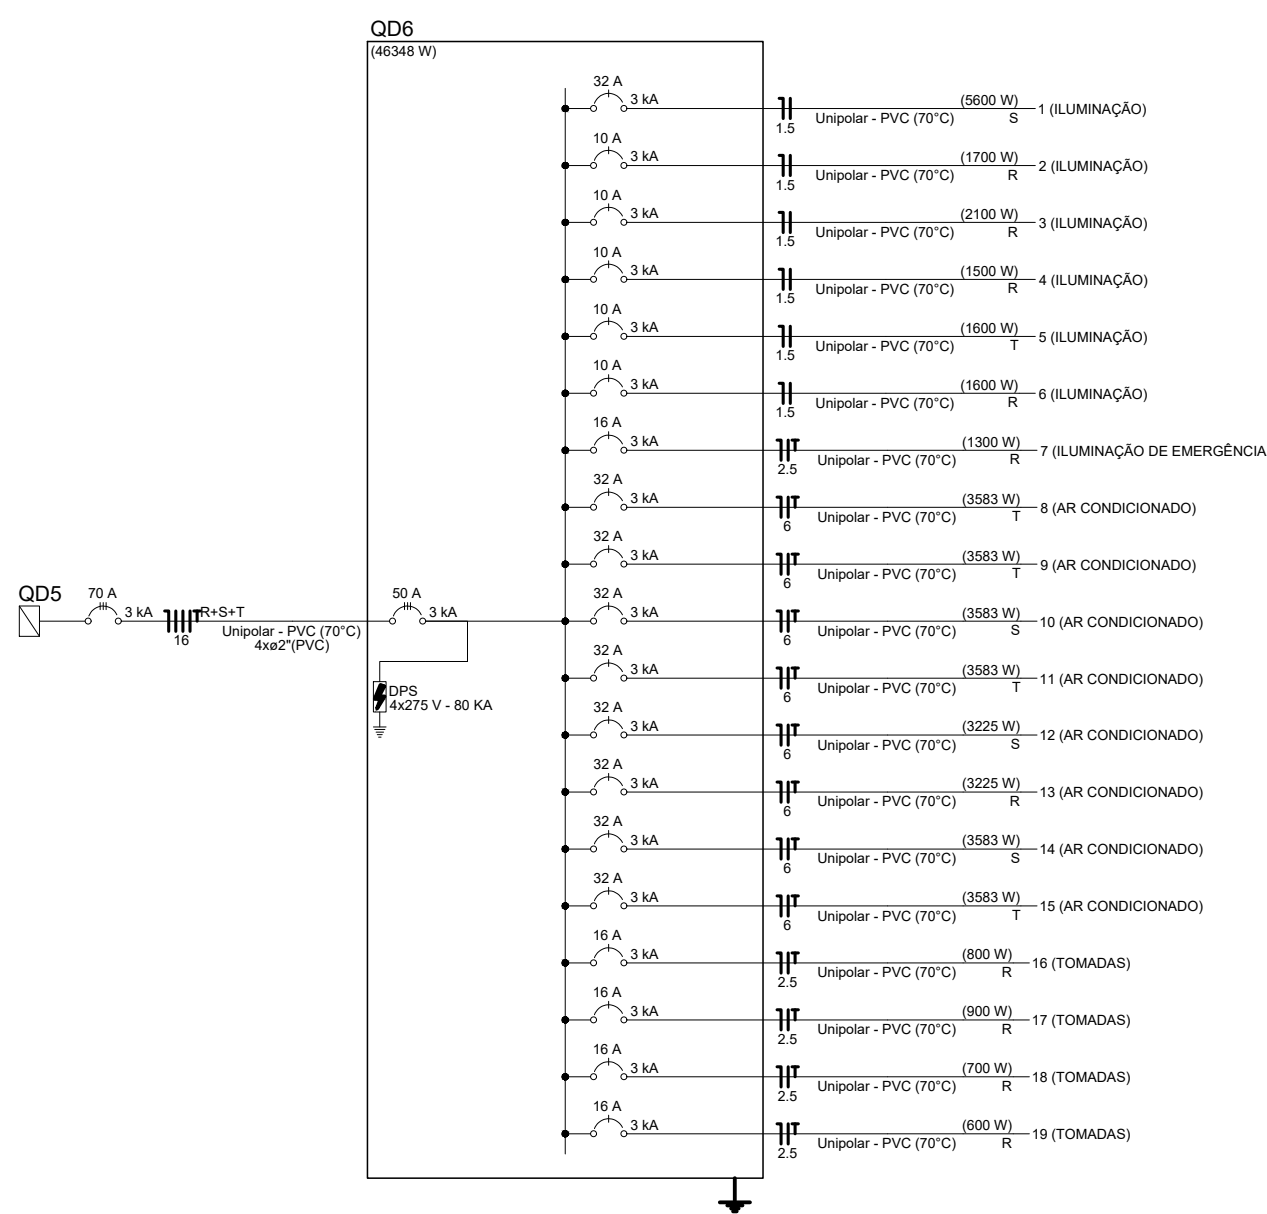


Tipo de carga	Potência instalada (kVA)	Fator de demanda (%)	Demanda (kVA)
Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes)	12.00	100.00	12.00
	39.50	50.00	19.75
		TOTAL	31.75



Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú  
Estado de Santa Catarina

Folha 05/05

Fabrizio José Satiro de Oliveira  
Prefeito Municipal

**Rafael Calistro Borba**  
Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9