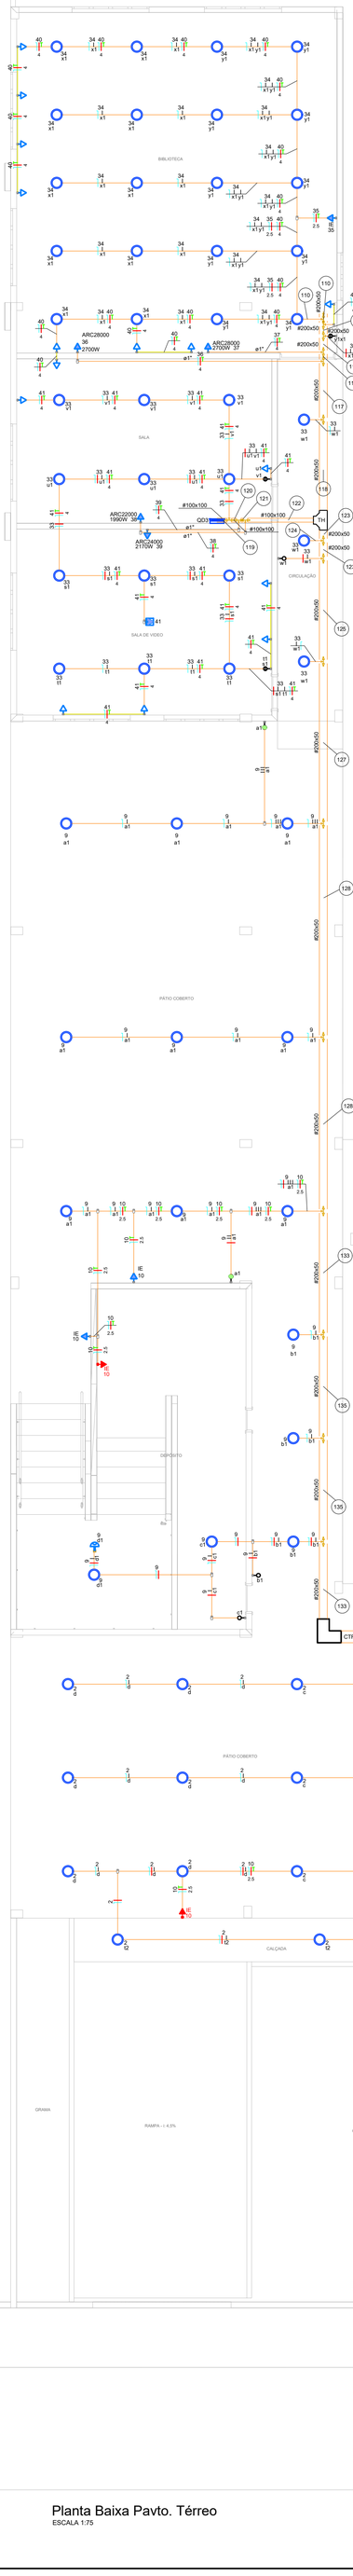

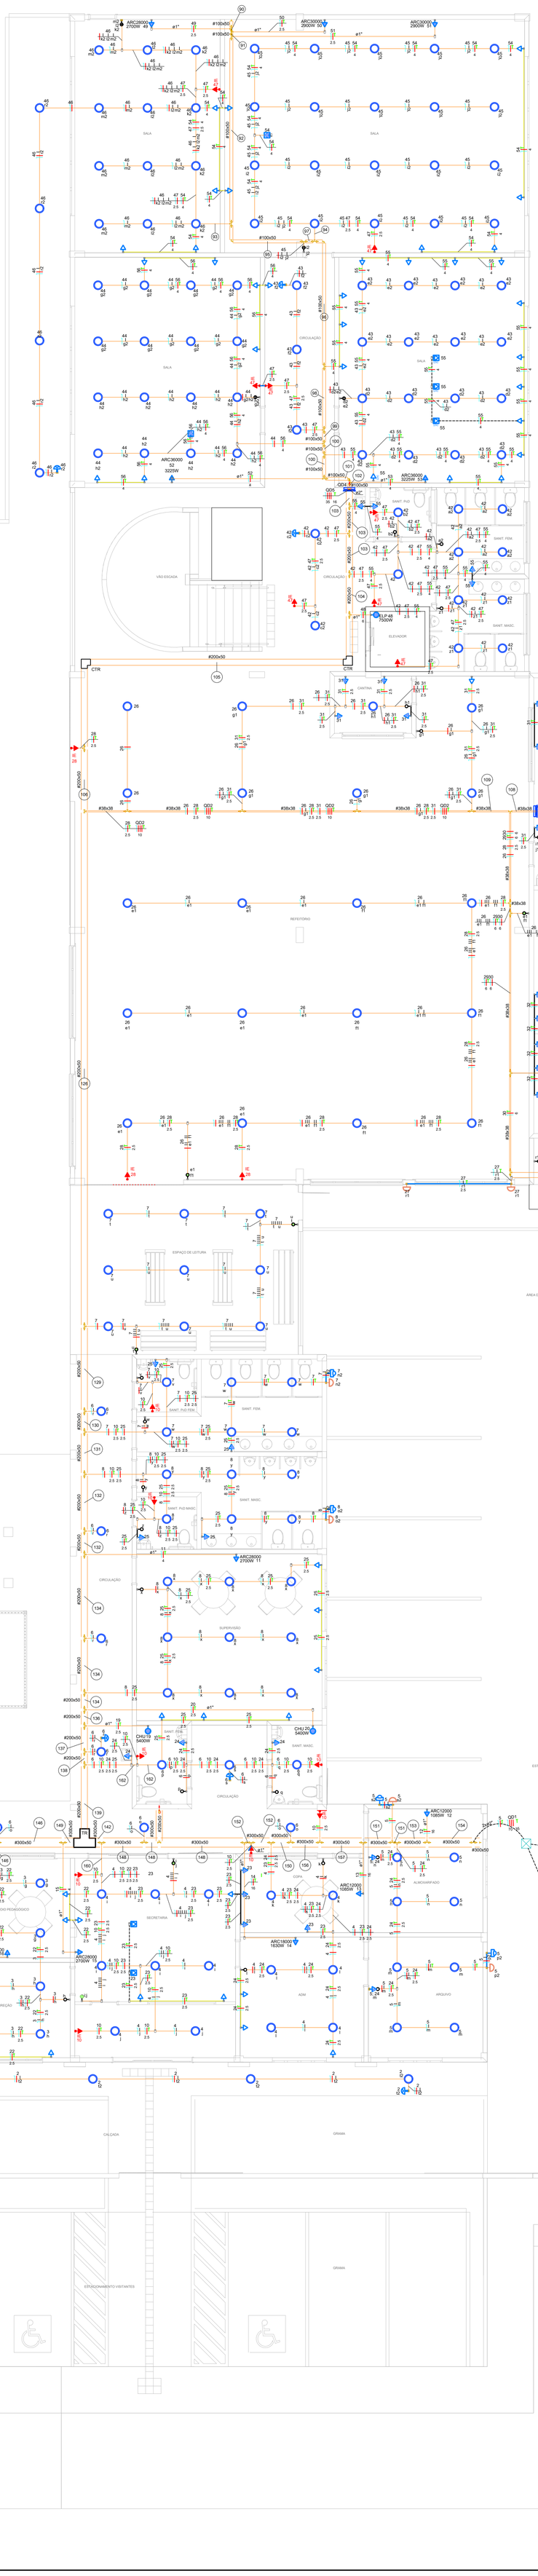

Legenda de fiação - Pavimento Térreo			
90	49	135	9 10 QD3
97	49 50	136	6 7 8 10 11 20
92	49 50 51	137	6 7 8 10 11 19
93	46 47 54	138	6 7 8 10 11 19
94	45 47 54	139	6 7 8 10 11 19
95	46 47 49 50 51 54	140	3 4 5 6 7 8
96	45 46 47 49 50 51 54	141	3 4 5 6 7 8 #300x50
97	45 46 47 49 50 51 54	142	4 5 6 10 12 13
98	45 46 47 49 50 51 5455	143	2 9 10 QD3
99	43 45 46 47 49 50 51 5455	144	3 4 5 6 7 8
100	43 44 45 46 47 49 50 51 5455	145	3 4 5 6 7 8
101	43 44 45 46 47 49 50 51 5254	146	4 5 6 7 8 10
102	43 44 45 46 47 49 50 51 5253	147	3 4 5 6 7 8
103	42 47 4855 QD4	148	4 5 6 10 12 13
104	48 QD4	149	4 5 6 7 8 10
105	QD4	150	6 6 10 12 13 24
106	28 QD4	151	5 12 24 QD1
107	27 31 32	152	4 5 6 10 12 13
108	26 28 2930 31 QD2	153	5 12 QD1
109	26 28 31 QD2	154	5 QD1
110	34 35 40	155	2 6 9 10 QD3
112	27 31 32	156	5 10 12 13 24 QD1
113	34 35 40	157	5 12 13 24 QD1
114	34 35 3740	158	3 4 5 6 7 8
115	27 31 32	159	2 3 4 5 6 7
116	27 31 32	160	4 10 22 23
117	34 35 3637 40	161	2 10
118	33 34 35 3637 40	162	6 10 24 25
119	33 34 35 3637 38 39 40 41 QD3		
120	33 34 35 3637 38 39 40 QD3		
121	33 34 35 3637 38 40 QD3		
122	33 34 35 3637 40		
123	33 QD3		
124	33		
125	33 QD3		
126	QD2 QD4		
127	QD3		
128	9 QD3		
129	7 QD2 QD4		
130	6 7 QD2 QD4		
131	6 7 10 25 QD2 QD4		
132	6 7 8 10 25 QD2		
133	9 10 QD3		
134	6 7 8 10 11 25 QD2		

Legenda de fiação - Pavimento Térreo	
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Condulete PVC 5 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - 2 Tomadas no piso
	Condulete PVC 6 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Tomada a 2,80m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Tomada baixa a 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Tomada média a 1,10m do piso
	Condulete PVC 6 entradas - Tomada no piso
	Condulete de PVC 6 entradas
	Cotovelo reto 90°
Entrada	Entrada de serviço
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Lâmpada Led 100W
	Ponto genérico de luz 100W
<>	Quadro de distribuição
Medidor	Quadro de medição
	T horizontal 90°
	T reto 90°
	Transformador de tensão

Legenda das indicações - Pavimento Térreo	
CHU	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
ARC12000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC24000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC28000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 28000BTU
ARC30000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC32000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 32000BTU
ARC36000	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
ELP	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - ELP3700 W
IE	Condulete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - IE
CTR	Cotovelo reto 90° sem tampa - 200x50mm
CTR	Cotovelo reto 90° sem tampa - 300x50mm
TH	T horizontal 90° - 200x100mm
TR	T reto 90° sem tampa - 300x100mm

Legenda de condutos - Primeiro Pavimento	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa

0	Emissão Inicial	08/2022	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

AMFRI

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código: 0622

ESCOLA PROFESSOR ANTONIO LÚCIO

Data: Agosto/2022
Desenho: Eduardo

Projeto: ELÉTRICO
Endereço: Rua Itália nº 977, Bairro: Das Nações

Conteúdo da Folha: Planta baixa do pavimento térreo

Projeto: ELE
Folha: 01/05

Prefeitura Municipal
Fabricio José Satiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
RAFAEL CALISTRO BORBA:04136123922
Assinado digitalmente por RAFAEL CALISTRO BORBA:04136123922
Data: 2022.10.19 14:03:57-03'00'
22
Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9

Planta Baixa Pavto. Térreo
ESCALA 1:75